
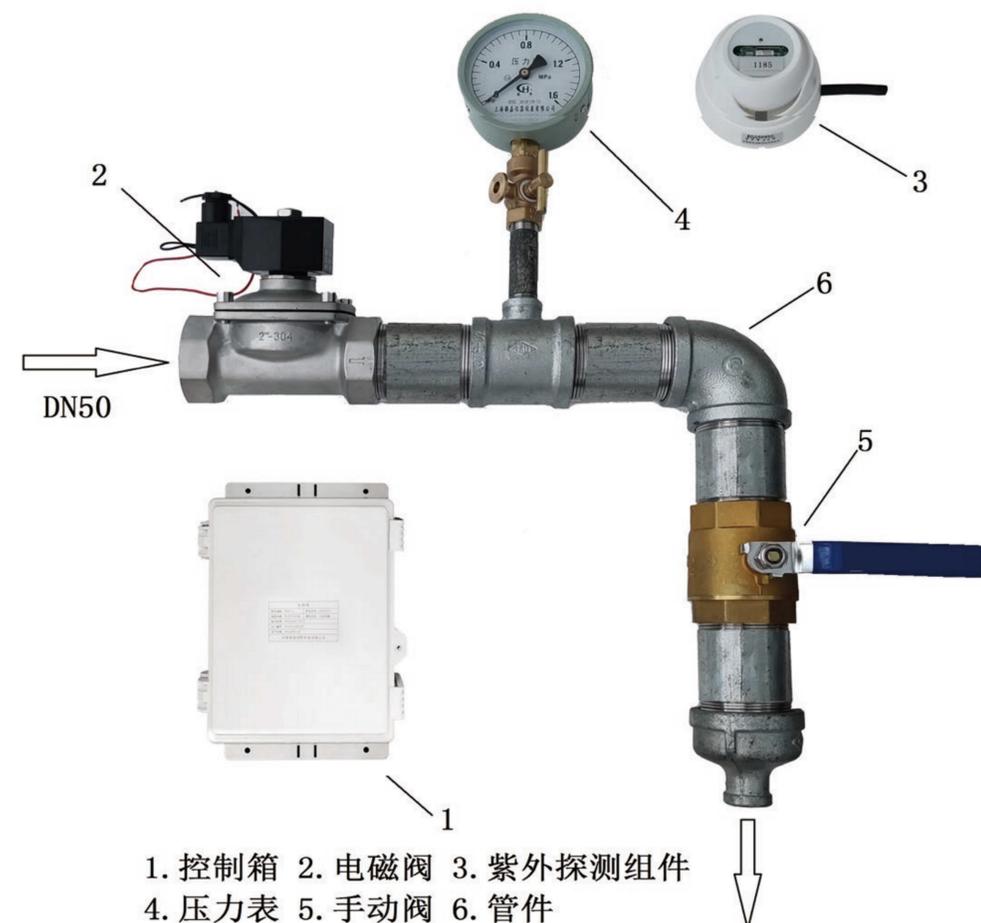


# 2024年12月26号后模拟末端试水系统接线图/大样图

接消防电源220VNH-RVS-3\*2.5

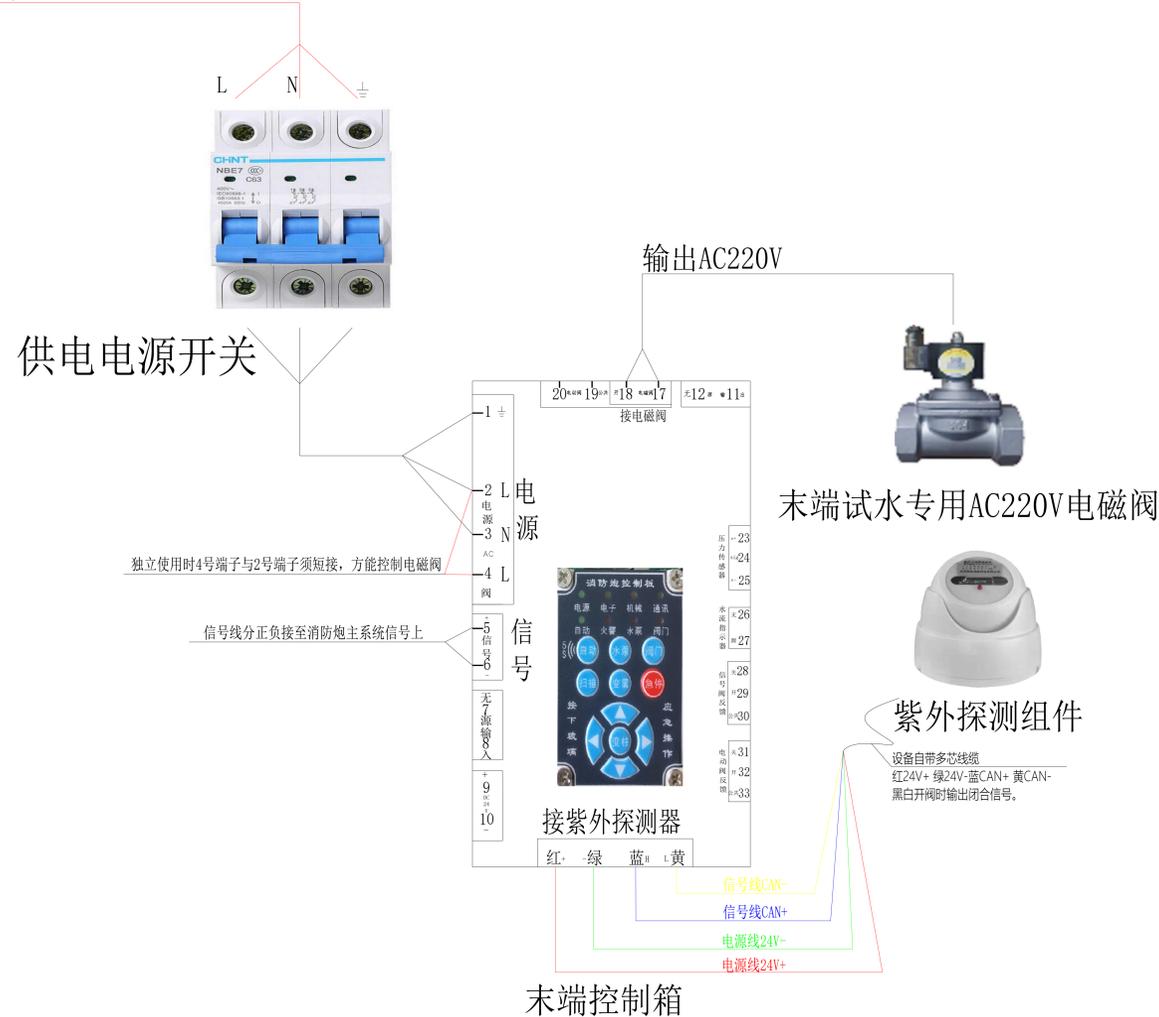

模拟末端试水装置大样图

1. 末端试水装置可独立使用或连接消防炮系统；
2. 信号线必须分极性，手拉手结构；
3. 控制箱需安装距地1.5米方便操作的位置；
4. 紫外探测组件安装在控制箱附近方便操作人员试验。